



REALIZZAZIONE DELLA DERIVAZIONE DA CONDUTTORE DI TERRA NUDO IN RAME

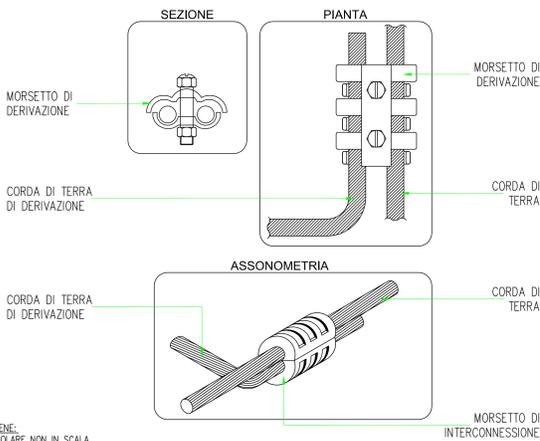


DISPENSORE DI TERRA IN POZZETTO

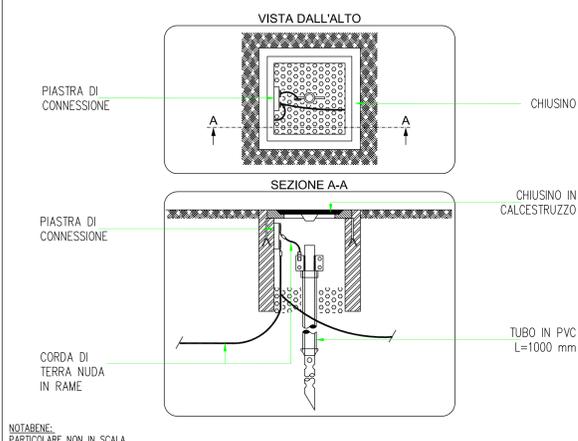

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

	Quadro elettrico
	Pulsante di sgancio di emergenza
	Pozzetto in muratura dim. 40x40cm, completo di chiusura scorrevole in ghisa. Linee BT
	Cavidotti in PE HD a doppia parete, corrugato esternamente, interno liscio. Linee BT, #63
	Armado Rock
	Pozzetto in muratura dim. 40x40cm, completo di chiusura scorrevole in ghisa. Linea trasmissione dati
	Cavidotti in PE HD a doppia parete, corrugato esternamente, interno liscio. Linea trasmissione dati, #63
	Pozzetto in muratura dim. 40x40cm, completo di puntazza dipendente h=150cm interrato, in acciaio ramato.
	Corda di rame nudo posata ad intimo contatto con il terreno. 35mm ²
	Piastra equipotenziale con coperchia in cassette murata per collegamento delle masse e delle masse estranee all'impianto di terra.
	Gruppo prese composto da n.1 presa bipasso 10/16A-230V (P11/P17), ed una presa tipo shuko/bipasso 10/16A-230V (P11/P17/P30) con terra laterale e centrale, in contenitore da esterno
	Pressa tipo shuko/bipasso 10/16A-230V (P11/P17/P30) con terra laterale e centrale, in contenitore da esterno
	Pressa tipo RA45, in contenitore da esterno. UTP Cat.6
	Interruttore unipolare in contenitore da esterno
	Plafondiera Led a plafone. Tipo Disano Echo 927 LED 4000K 21W CLD CELL o similare
	Plafondiera Led da incasso/controsfittito 596x596mm. Tipo Disano Panel 840 LED 4000K 33W CLD CELL bianco o similare
	Foratito Led da incasso/controsfittito #245mm. Tipo Disano Compact 884 LED 4000K 29W CLD CELL bianco o similare
	Apparecchio di illuminazione di emergenza con batteria, autonomia 1h, IP65 - Tipo Linergy Cristal Ewo Spy System SE (CEI/NID/GRIC) o similare
	Plafondiera Led da parete. Tipo Disano Vega 1264 LED 4000K 35W CLD CELL IP65 o similare
	Proiettore Led. Tipo Disano Rodio HP 1898 LED 4000K 318W CLD CELL IP66 graffie o similare
	Proiettore Led. Tipo Disano Rodio 1898 LED 4000K 196W CLD CELL IP66 graffie o similare
	Postazione citofonica per comunicazione parchine - classificatori
	Pulsante a tirante per chiamata di soccorso w.c.
	Allarme ottico-acustico impianto chiamato WC

KEYPLAN

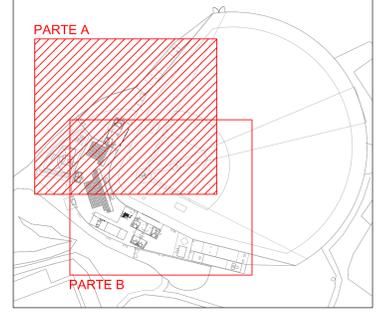

Comune di Settimo Torinese
Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI VIA TORINO DESTINATO AI CAMPIONATI EUROPEI DI BASEBALL E SOFTBALL 2021

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. n. **IE 01** Oggetto: Planimetria generale A Impianti elettrici e speciali Scala: 1:100



Per lo sviluppo locale SAT s.c.a.r.l. - p.zza della Libertà, 4 - 10036 Settimo T.se - Tel. 011-8028711

Rev.	Agg.	Data	Descrizione	Redazione	Direttore Tecnico SAT s.c.a.r.l. arch. Milena QUERCIA
00		Ottobre 2020	Prima emissione		Coordinamento progettuale SAT s.c.a.r.l. arch. Milena QUERCIA
Progettista: Architetto Paolo Pettene & Partners ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.P.A. srl Via Garibaldi, 10 - 10121 TORINO www.ppettene.it					



COD: 855-20 FN: RC: mq RP: mt

Pianta piano terra - Parte A - Scala 1:100